


# RGK – ROZDZIELNIA KAWIARNI

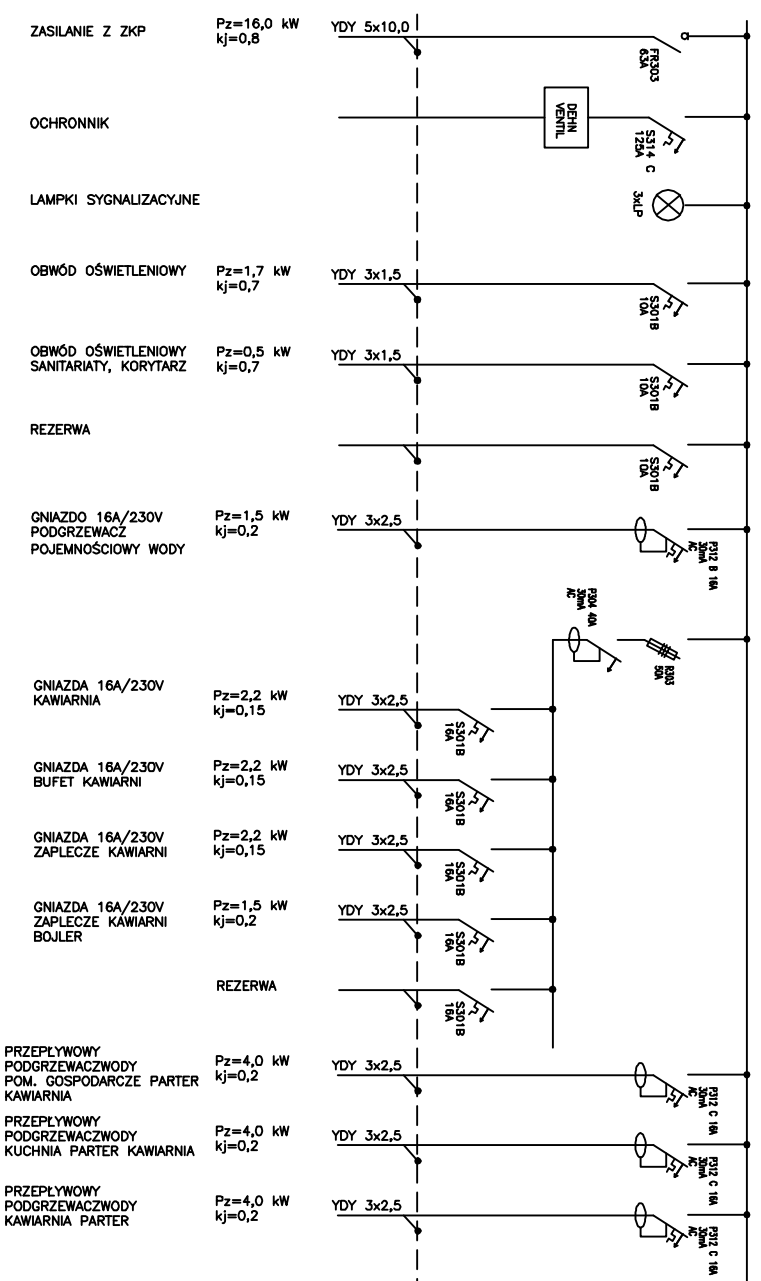

## BILANS MOCY

$P_z = 16,0 \text{ kW}$   
 $k_j = 0,8$   
 $P_s = 12,8 \text{ kW}$   
 $I_{obl} = 23,1 \text{ A}$

System instalacji wewnętrznej TN-S  
 Sposób ochrony przeciwporażeniowej:  
 – podstawowa – przed dotykaniem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzeń  
 – dodatkowa – przed dotykaniem pośrednim szybkie wyłączenie urządzeń  
 Zachować 30% rezerwę na wspomnikach montażowych

<b>KAJOCH</b>		<b>Kompleksowa Obsługa Budownictwa</b>	
Pracownia: ul. Kwiatowa 12, 64-121 Kąkolino		T/F (069) 528 76 99, e-mail: kajochn@poczta.onet.pl	
Numer umowy:	Branda:	Elektryczna	Stadium dokumentacji: projekt budowlany
Imię i nazwisko:	Wójt Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików		
Nazwa inwestycji:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SULIKOWIE		
Generalny projektant:	mgr inż. Ryszard Mendeki	Nr uprawnień:	326/78/Pw
Projektant:	mgr inż. Wiesław Kąkolon	Podpis/pieczęć:	
Specjał:	mgr inż. Grzegorz Dybbelski	Data:	04.2007
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ KAWIARNI RGK		
Data rozpoczęcia projektu:	Rysunek sporządził:	nr rysunku:	Stala
Ostatnia modyfikacja:		E-08	
UWAGA! PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI			
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części w celu wyłączenia odpowiedzialności za szkody jest zabronione.			